




## Fragebogen für die Angebotsausarbeitung: Aufbereitung aus öffentlicher Wasserversorgung\*

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 · D-71351 Winnenden  
Tel. +49 (0)7195 / 692-0  
Fax +49 (0)7195 / 692-110  
e-mail: info@judo-online.de  
www.judo-online.de

JUDO Austria  
A-2000 Stockerau  
Tel. +43 (0)2266 / 64078  
Fax +43 (0)2266 / 64079

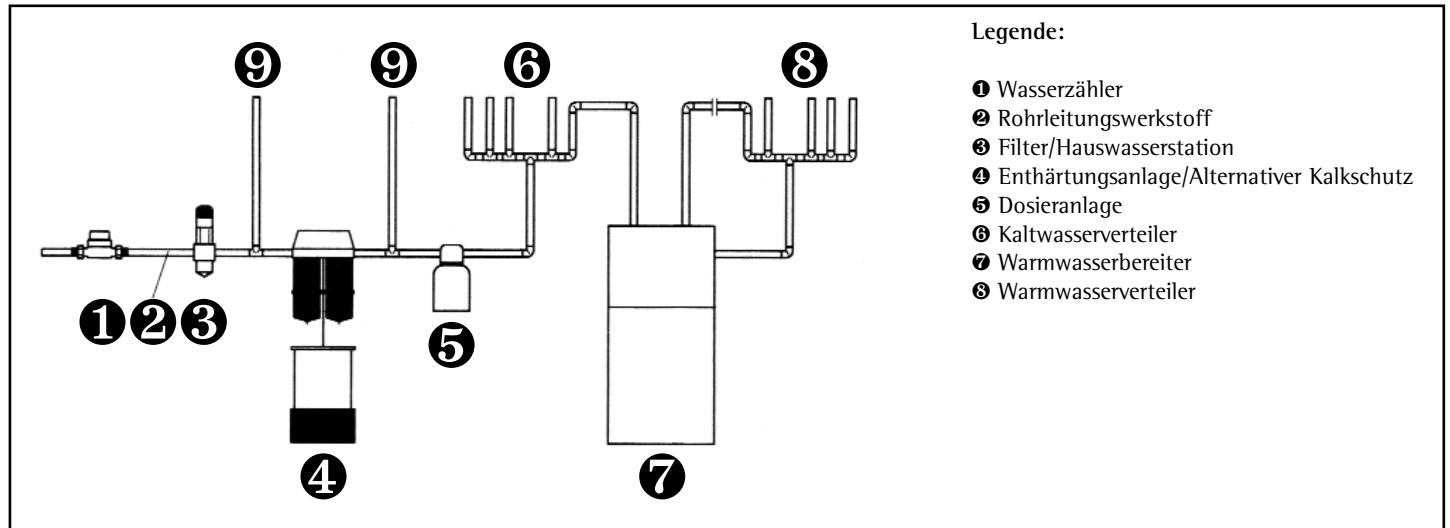

### Legende:

- ❶ Wasserzähler
- ❷ Rohrleitungswerkstoff
- ❸ Filter/Hauswasserstation
- ❹ Enthärtungsanlage/Alternativer Kalkschutz
- ❺ Dosieranlage
- ❻ Kaltwasserverteiler
- ❼ Warmwasserbereiter
- ❽ Warmwasserverteiler

## A) Hauswassersystem

❶	Wasserzähler QN = Dimension Eingangsdruck	m <sup>3</sup> /h Zoll/DN bar	❷	Kaltwasserverteiler Werkstoff	Kupfer Stahl verzinkt Kunststoff/Edelstahl Zoll/DN
❷	Rohrleitungswerkstoff	Kupfer Stahl verzinkt Kunststoff/Edelstahl Zoll/DN		Durchmesser Eingebaut seit	
	Durchmesser Eingebaut seit		❼	Warmwasserbereiter Zuleitung Zirkulation	Zoll/DN vorhanden nicht vorhanden
❸	Filter/Hauswasserstation	nicht vorhanden vorhanden	❽	Warmwasserverteiler Werkstoff	Kupfer Stahl verzinkt Kunststoff/Edelstahl Zoll/DN
	Hersteller Typ Leistung Eingebaut seit	m <sup>3</sup> /h		Durchmesser Eingebaut seit	
❹	Enthärtungsanlage	nicht vorhanden vorhanden	❹	Abgangsleitungen Werkstoff	Kupfer Stahl verzinkt Kunststoff/Edelstahl Zoll/DN
	Hersteller Typ Leistung Eingebaut seit	m <sup>3</sup> /h		Durchmesser Eingebaut seit	
❺	Alternative Kalkschutzanlage	nicht vorhanden vorhanden			
	Hersteller Typ Leistung Eingebaut seit	m <sup>3</sup> /h			
❻	Dosieranlage	nicht vorhanden vorhanden			
	Hersteller Typ Leistung Dosiermittel Eingebaut seit	m <sup>3</sup> /h			

## B) Beschreibung auftretender Schwierigkeiten



## Fragebogen für die Angebotsausarbeitung: Aufbereitung aus öffentlicher Wasserversorgung\*

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 · D-71351 Winnenden  
Tel. +49 (0)7195 / 692-0  
Fax +49 (0)7195 / 692-110  
e-mail: info@judo-online.de  
www.judo-online.de

JUDO Austria  
A-2000 Stockerau  
Tel. +43 (0)2266 / 64078  
Fax +43 (0)2266 / 64079

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Wasserlabor  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden

*Bitte das Blatt falten und in ein  
Fensterkuvert stecken.*

### C) Bedarfsmengen

Gesamtwasser m<sup>3</sup>/Monat  
Wohneinheiten  
Anzahl der Personen

Hotel	Krankenhaus Betten
Büro	Kaufhaus Angestellte
Druckspüler	Spülkasten Stück

### D) Wasserqualität (wenn bekannt)

Leitfähigkeit µS/cm  
Härtebereich  
Gesamthärte °dH  
Karbonathärte °dKH  
pH-Wert

### Hinweise für die Entnahme von Wasserproben

Wasserprobe aus Kaltwasserleitung, möglichst direkt nach dem Wasserzähler, mindestens 2 Minuten laufen lassen. Gefäß immer erst mit dem Probewasser ausspülen. Mindestmenge 0,7 Liter.

Weitere Probeentnahme nach

Filter/Hauswasserstation  
Enthärtungsanlage/Alternative Kalkschutzanlage  
Dosieranlage  
Kaltwasserverteiler  
Warmwasserverteiler

### Vorschlag JUDO Fachberater:

Name:

### Entnahmeadresse

Bauvorhaben / Objekt  
Name  
Straße  
PLZ / Ort

### Angebot an

Firma  
Ansprechpartner  
Straße  
PLZ / Ort  
Telefon  
Telefax  
e-mail

### Weitere Vermerke

### Wünschen Sie eine kostenlose Beratung vor Ort?

Telefon  
(Wir rufen Sie zwecks Terminvereinbarung an.)

Ort Datum Unterschrift

\* Bei Brunnenwasserversorgung bitte den Fragebogen „Eigenwasserversorgung“ verwenden.